


CANALI VENTURI

AI.FCV

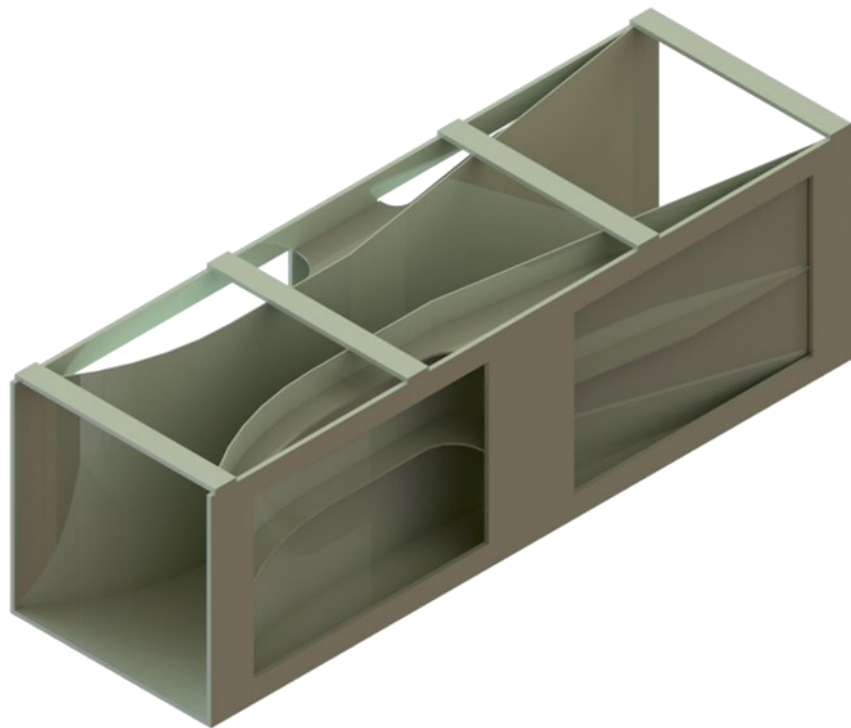

DESCRIZIONE

I Canali Venturi serie AI.FCV sono interamente costruiti in polipropilene, resistenti e idonei per la misura di portata in canali aperti. In base ai dati di progetto selezionare il size più opportuno.

SPECIFICHE TECNICHE

TABELLA VALORI DI PORTATA MIN. E MAX.

PORTATE MODELLO	Qmin	Qmax
FCV01	1 m ³ /h 0,28 l/s	50 m ³ /h 13,8 l/s
FCV02	2 m ³ /h 0,55 l/s	55 m ³ /h 17,27 l/s
FCV03	3 m ³ /h 0,83 l/s	150 m ³ /h 41,60 l/s
FCV04	10 m ³ /h 2,7 l/s	310 m ³ /h 86,1 l/s
FCV05	20 m ³ /h 5,5 l/s	500 m ³ /h 138,8 l/s
FCV06	25 m ³ /h 7,15 l/s	850 m ³ /h 236 l/s
FCV07	50 m ³ /h 13,9 l/s	1400 m ³ /h 389 l/s
FCV08	60 m ³ /h 16,6 l/s	2250 m ³ /h 625 l/s

TABELLA MISURE D'INGOMBRO (mm) - INSTALLAZIONE Vedi fig.1 (mod. FV01) - Vedi fig.2 (mod. FCV06)

MODELLO	L	L1	H	E	b0	b1	X	Y	S
FCV01	479		270	5	150	60	483	280	7
FCV02	639		240	5	200	80	645	250	7
FCV03	958		360	6	300	120	986	370	8
FCV04	1277		480	8	400	160	1281	490	10
FCV05	1597		600	8	500	200	1617	610	10
FCV06	1500	416	720	10	600	240	1520	740	14
FCV07	2000	555	900	10	800	320	2030	920	14
FCV08	2500	694	1000	15	1000	400	2550	1020	19

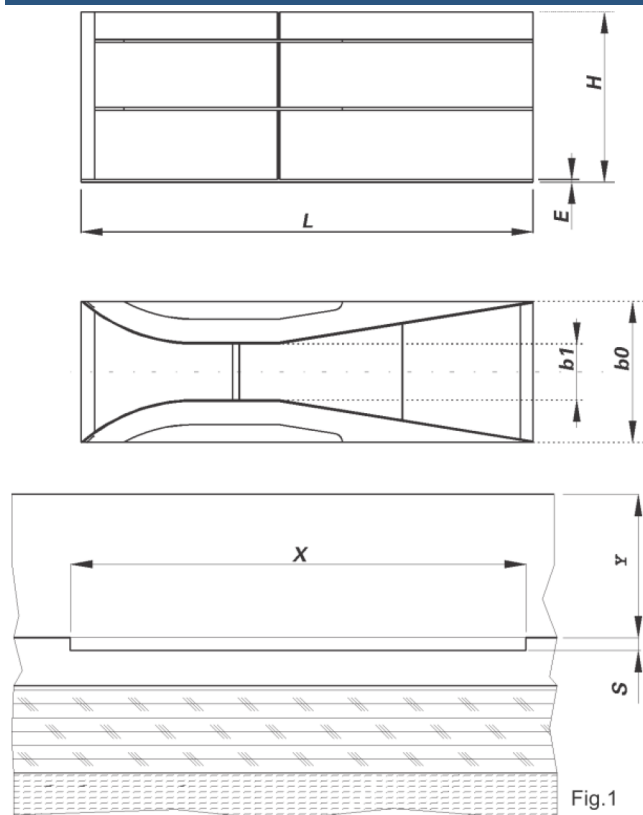


Fig.1

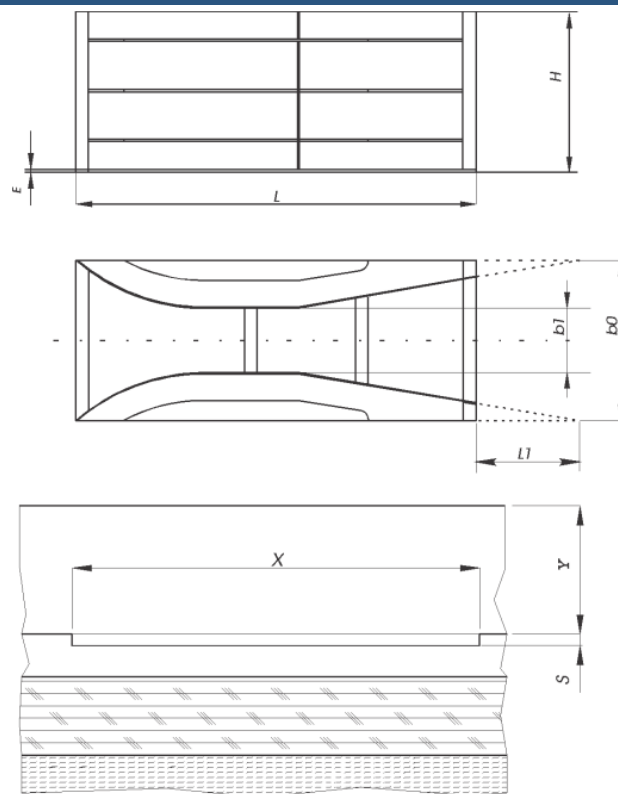


Fig.2

I canali modello FCV06/FCV07/FCV08 devono essere raccordati con il canale rettangolare così come raffigurato in fig.2, quota indicata con L1, facendo attenzione a rispettare le misure come riportate in tab.2.

Per la corretta misura del battente idrico posizionare il sensore di livello come indicato in fig.3


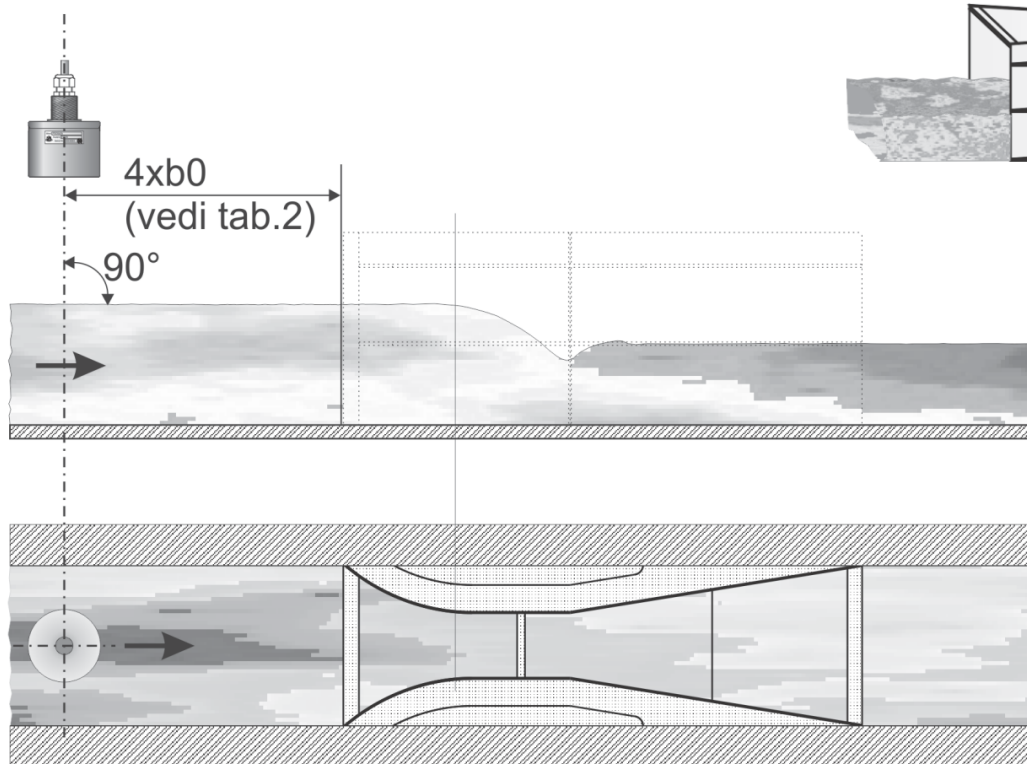


Fig.3

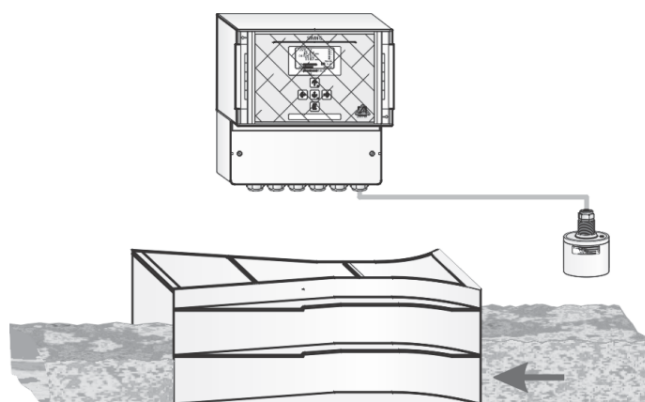

CODICE ORDINAZIONE

AI.FCV	Venturi prefabbricato - Installazione in canali rettangolari	
	MODELLO	
	FCV	
	DIMENSIONE PORTATA	
	01: Qmin=1 m3/h - 0,28 l/sec; Qmax=50 m3/h - 13,8 l/s Lunghezza 0,480m; Larghezza 0,15m; Altezza 0,27m	
	02: Qmin=2 m3/h - 0,55 l/sec; Qmax=55 m3/h - 15,27 l/s Lunghezza 0,639m; Larghezza 0,2m; Altezza 0,24m	
	03: Qmin=3 m3/h - 0,83 l/sec; Qmax=150 m3/h - 41,6 l/s Lunghezza 0,958m; Larghezza 0,3m; Altezza 0,36m	
	04: Qmin=10 m3/h - 2,7 l/sec; Qmax=310 m3/h - 86,1 l/s Lunghezza 1,278m; Larghezza 0,4m; Altezza 0,48m	
	05: Qmin=20 m3/h - 5,5 l/sec; Qmax=500 m3/h - 138,8 l/s Lunghezza 1,598m; Larghezza 0,5m; Altezza 0,60m	
	06: Qmin=25 m3/h - 7,15 l/sec; Qmax=850 m3/h - 236 l/s Lunghezza 1,5m; Larghezza 0,6m; Altezza 0,72m	
	07: Qmin=50 m3/h - 13,9 l/sec; Qmax=1400 m3/h - 389 l/s Lunghezza 2m; Larghezza 0,8m; Altezza 0,90m	
	08: Qmin=60 m3/h - 16,6 l/sec; Qmax=2250 m3/h - 625 l/s Lunghezza 2,5m; Larghezza 1m; Altezza 1m	
	00: Coppia di restrizioni laterali per canale Lunghezza 2,5m; Larghezza 0,3m; Altezza 1m	
	MATERIALI DI COSTRUZIONE	
	P: Polypropilene (PP)	
	X: Speciale	
ACCESSORI		
0: Senza accessori		
1: Con accessori		

Esempio codice di ordinazione:

AI.FCV	06	P	0
--------	----	---	---



ASIT ITALIA S.R.L.

**Sede operativa e Uffici
Via Quintino Sella, 6
10020 Riva presso Chieri (TO)
T (+39) 011 198 218 39 - F (+39) 011 198 371 06**

INFO@ASIT-GE.COM

WWW.ASIT-GE.COM



Company with
Certificate of Quality
System ISO 9001:2015
Cert n°38785/19/S